

耐震開口フレーム強度試験


性能試験報告書 [(財)建材試験センター H15.9]



箱型フレーム



門型フレーム



受付第 03A0955号
受付日：平成15年 6月24日

品質性能試験報告書

依頼者 ジェイ建築システム株式会社
代表取締役社長 手塚純一様
北海道札幌市南区南沢2条3丁目13-30

試験名称 開口フレームを用いて補強した木造軸組の性能試験


標記試験結果は本報告のとおりであることを証明します。

平成15年 9月18日

財団法人 建材試験センター
中央試験所長 勝野 幸
埼玉県草加市稲荷5丁目

品質性能試験報告書

耐力比較実験結果

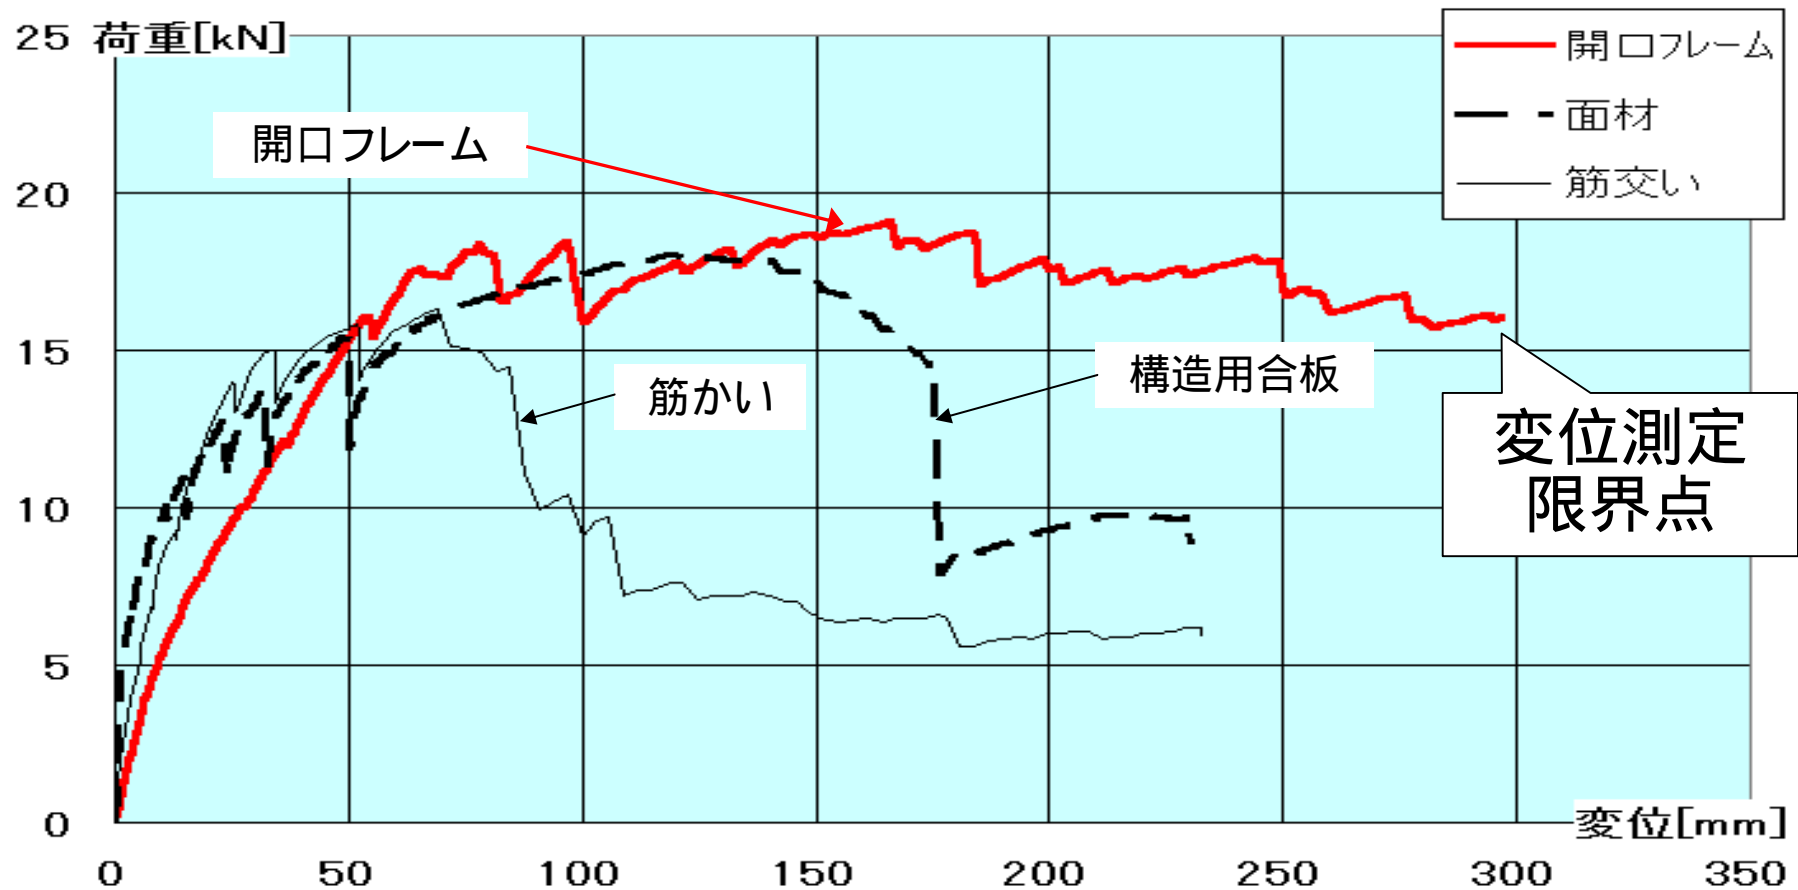

結果

1/15 radの変形時でも荷重の低下がみられない

筋かい、面材に比べねばり(靱性)に優れている

壁倍率相当として1.0 ~ 2.6倍が見込まれた